

Вентиль баллонный ВК-97

ПАСПОРТ ДЖЕТ.000.230.000 ПС



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Вентиль баллонный ВК-97 предназначен для установки на кислородные баллоны емкостью 5-50л с рабочим давлением $\leq 19,6$ МПа (200 кгс/см^2) и является запорным устройством при наполнении, хранении и расходовании кислорода, закиси азота. Допускается применение вентиля для установки на баллоны нейтральных (сжатый воздух, азот) и инертных (аргон, гелий) газов с изменением цвета окраски маховика.

1.2 Вентили изготавливаются по ТУ 3645-007-13071510-2006.

1.3 Вид климатического исполнения: У2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температуры окружающей среды от минус $50 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до плюс $50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

1.4 Примеры условного обозначения вентиля при заказе (см. табл. 1):

«Вентиль ДЖЕТ.000.230.000».- Вентиль кислородный в сборе, модели ВК-97 рис.1, с присоединительными резьбами:

W27,8- коническая баллонная резьба по ГОСТ 9909,

G3/4-B-резьба выходного штуцера по ГОСТ 6357.

Таблица 1

Обозначение	Модель	Присоединительные резьбы			Рис.
		D	D1	d	
ДЖЕТ.000.230.000	ВК-97	W27,8 ГОСТ 9909	G3/4-В ГОСТ 6357	-	1
-01		W19,2 ГОСТ 9909	Сп21,8 ГОСТ 21084	-	
-04		W27,8 ГОСТ 9909	G3/4-В ГОСТ 6357	-	2
-05		W27,8 ГОСТ 9909	G3/4-В ГОСТ 6357	M10x1	3
-07		W19,2 ГОСТ 9909	G3/4-В ГОСТ 6357	-	1
-09		W27,8 ГОСТ 9909	Сп21,8 ГОСТ 21084	-	
-12		W27,8 ГОСТ 9909	G3/4-В ГОСТ 6357	M12x1,5	3

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные приведены в табл.2

Таблица 2

Обозначение	ДЖЕТ.000.230.000; -01; -07;-09;-12	ДЖЕТ.000. 230.000-04	ДЖЕТ.000.2 30.000-05
Условное давление PN, МПа (кгс/см ²), не более	20 (200)		
Расход газа, при Pвх=1,5МПа, м3/час, не менее	50		
Наработка на отказ, циклов	3000		
Диаметр условного прохода DN, мм	4,0		
Диаметр условного прохода ниппеля сифонной трубки DN, мм	-	6	-
Габаритные размеры, мм, не более	58 x57 x122	58 x57 x157	63x57x122
Масса, кг, не более	0,55		

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вентиль ВК-97 ДЖЕТ.000.230.000

1 шт.

Паспорт ДЖЕТ.000.230.000 ПС

1 шт.

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Устройство вентиля представлено на рисунках 1-3.

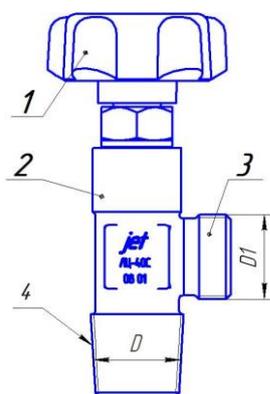


Рис.1

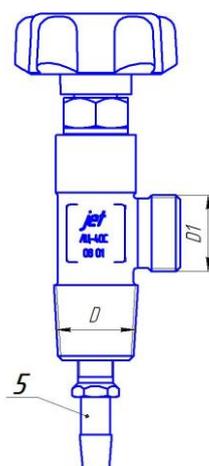


Рис.2

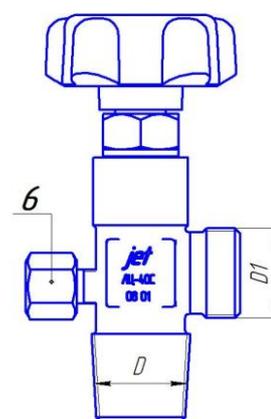


Рис.3

1-маховик; 2-корпус; 3-выходной штуцер; 4-баллонная резьба; 5- ниппель сифонной трубки; 6-удлинитель для установки манометра с резьбой d.

4.2 Корпус клапана изготавливается из латуни ЛЦ40 ГОСТ 17711.

4.3 Сальник, поджимающийся пружиной, изготовлен из фторопласта Ф-4.

4.4 Материал затвора: Полиамид ПА-6 блочный марки А ТУ6-05-988-87. Затвор не вращается при вращении штока.

4.5 Цвет маховика синий, для инертных газов - черный, закиси азота - серый. На маховике нанесены буквы З (закрыто) и О (открыто) и стрелки направления вращения маховика.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Не допускается приложение чрезмерных усилий при закрытии и открытии вентиля.

5.2 Вентиль следует открывать полностью, до упора. Полное открытие вентиля осуществляется не более чем за 4 оборота маховика.

5.3 В процессе эксплуатации вентиля не допускается воздействие на него механических нагрузок, приводящих к повреждению деталей вентиля.

5.4 Показатели надежности вентиля должны соответствовать указанным в таблице 3 значениям.

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя
Наработка на отказ, циклов	3 000
Установленный ресурс для списания, циклов	10 000
Срок службы между техническим обслуживанием, год	1
Средний срок службы до списания, лет	10,5

Критерии отказа:

- не герметичность уплотнения штока;
- не герметичность пары “седло-клапан”;
- деформация сальника или затвора выраженные в увеличившемся ходе затвора более 4 оборотов маховика от закрытия до полного открытия.

Критерий списания:

- износ или разрушение корпуса вентиля и штуцеров.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При эксплуатации вентиля необходимо соблюдать:

-«Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, процесса напыления и газопламенной обработки металлов» ПОТ РМ-019-2001.

ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

«Правила пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03.

Требования ГОСТ 12.2.008.

6.2 Присоединительные элементы выходного штуцера должны быть чистыми, не иметь повреждений, следов масла и жиров.

6.3 Вентиль закрывать усилием руки.

Категорически запрещается применять ключи при закрывании вентиля!

6.4 Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться персоналом, прошедшим обучение, проверку знаний требований безопасности и имеющие практические навыки по обслуживанию данного оборудования.

6.5 При неисправности вентиля выпустите газ из баллона, и отремонтируйте или замените вентиль.

Категорически запрещается подтягивать детали вентиля под давлением!

6.6 После окончания работы вентиль необходимо закрыть.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Вентиль в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта.

7.2 При транспортировании вентиля необходимо соблюдать правила перевозки грузов,

действующие на транспорте данного вида.

7.3 Условия транспортирования вентилях - по группе 5 (ОЖ) ГОСТ 15150.

7.4 Условия хранения вентилях - по группе 3 (ЖЗ) ГОСТ 15150.

8 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта произвольной формы, составленного специалистом ответственным за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не рассматривается.

8.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.

8.3 *При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и претензии не рассматривает*

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Вентиль исполнения ДЖЕТ 000 230 000-_____ изготовлен, обезжирен и испытан в соответствии с ТУ 3645-007-13071510-2006 и ГОСТ 12.2.008, признан годным для эксплуатации.

9.2 Отметка о приёмке: _____

9.3 Дата выпуска: _____

9.4 На ходовую резьбу вентиля нанесена кислородостойкая смазка ВНИИ НП-283 ТУ 38.1011261-89.

Применение другой смазки категорически запрещается!

10 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям технических условий ТУ 3645-007-13071510-2006 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления вентиля.

11 СВЕДЕНИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.01306/22 от 24.02.2022

Срок действия по 21.02.27 г. включительно.

Изготовитель: ООО «СваркаДжет»
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527
E-mail: jet@svarkajet.ru
<http://www.promjet.ru>